




NOTICE D'UTILISATION



MODULE CONFORT

- 1 Commutateur ÉTÉ/HIVER
- 2 Thermostat chauffage
- 3 Thermostat eau chaude
- 4 Voyant marche chauffage
- 5 Voyant défaut de sonde
- 6 Voyant marche sanitaire
- 7 Zones de confort

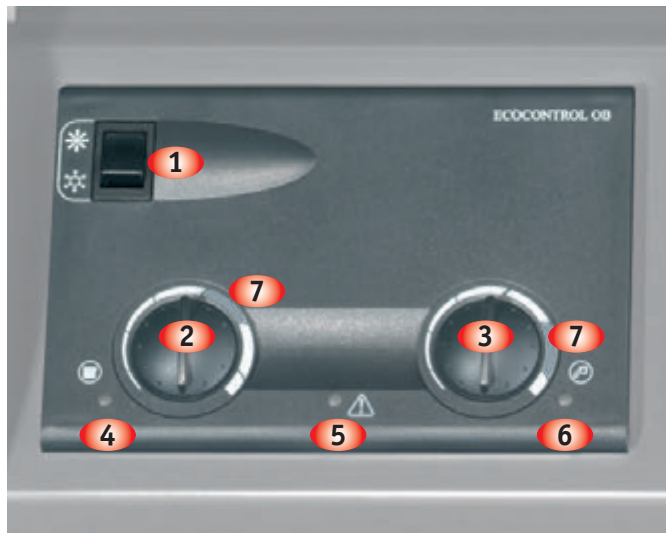

MODULE DE BASE







- 8 Thermomètre
- 9 Thermostat de sécurité surchauffe
- 10 Bouton test thermostat
- 11 Bouton réarmement brûleur
- 12 Interrupteur chaudière
- 13 Fusible
- 14 Voyant de mise en sécurité surchauffe
- 15 Voyant de marche brûleur
- 16 Voyant de mise en sécurité brûleur
- 17 Voyant de mise sous tension

MISE EN MARCHÉ

- assurez-vous que le voyant orange  de mise sous tension est allumé.
- basculez l'interrupteur chaudière sur 







Avec ECOCONTROL SP OB

- basculez le commutateur sur
 ÉTÉ pour eau chaude sanitaire uniquement,
ou sur
 HIVER pour eau chaude sanitaire et chauffage.
- réglez les températures avec les manettes :
 pour le chauffage,  pour l'eau chaude sanitaire.


Avec ECOCONTROL SP 1, 2, 3, 4

Lire la notice des régulations.

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

- si le voyant rouge  "sécurité brûleur" est allumé, appuyez sur le bouton de réarmement brûleur .
- si le voyant rouge  "sécurité surchauffe" est allumé, basculez l'interrupteur chaudière sur  et contactez votre installateur.
- si le voyant orange  "mise sous tension" est éteint, vérifiez le fusible  et le branchement secteur.

Avec ECOCONTROL SP OB

- si le voyant orange  "défaut de sonde" est allumé, contactez votre installateur.

RECOMMANDATIONS

- «BAXI» rejette toute responsabilité pour les dommages résultant de travaux non exécutés conformément à la présente notice et/ou par un professionnel qualifié».
- L'installation et l'entretien général, au moins une fois l'an de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, rappelés dans la notice d'installation.
- Ne pas obstruer les orifices d'aération obligatoire.

Surveillance périodique

- Vérifiez la pression d'eau de l'installation au manomètre (0,8 bar à froid minimum).
- N'ajoutez pas de l'eau en permanence (entartrage dangereux de la chaudière).

Protection contre le gel

- En cas d'arrêt prolongé, vous devez protéger la chaudière, le préparateur E.C.S. et l'installation soit, en vidangeant complètement soit en utilisant au remplissage, un produit antigel de qualité sanitaire pour chauffage central.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyage du corps de chauffe

- Ramenez tous les ans, conformément à la réglementation.
- Vérifiez la bonne qualité des étanchéités avant de remettre l'installation en service.

Anode anti-corrosion du préparateur d'eau chaude sanitaire

- La consommation de cette anode est fonction de la qualité de l'eau, contrôlez-là au moins tous les 2 ans.

Nettoyage de l'habillage

- N'utilisez aucun produit abrasif, nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse.

***La notice en allemand est disponible sur simple demande
Die deutsche Ausführung der Anleitung wird auf Anfrage erhältlich***



CHAPPEE

L'ÉTÉ VOUS ACCOMPAGNE

BAXI s.a.

157, AVENUE CHARLES-FLOQUET

93158 LE BLANC-MESNIL CEDEX - FRANCE

TÉLÉPHONE : 01 45 91 56 00 - TÉLÉCOPIE : 01 45 91 59 43

www.chappee.com