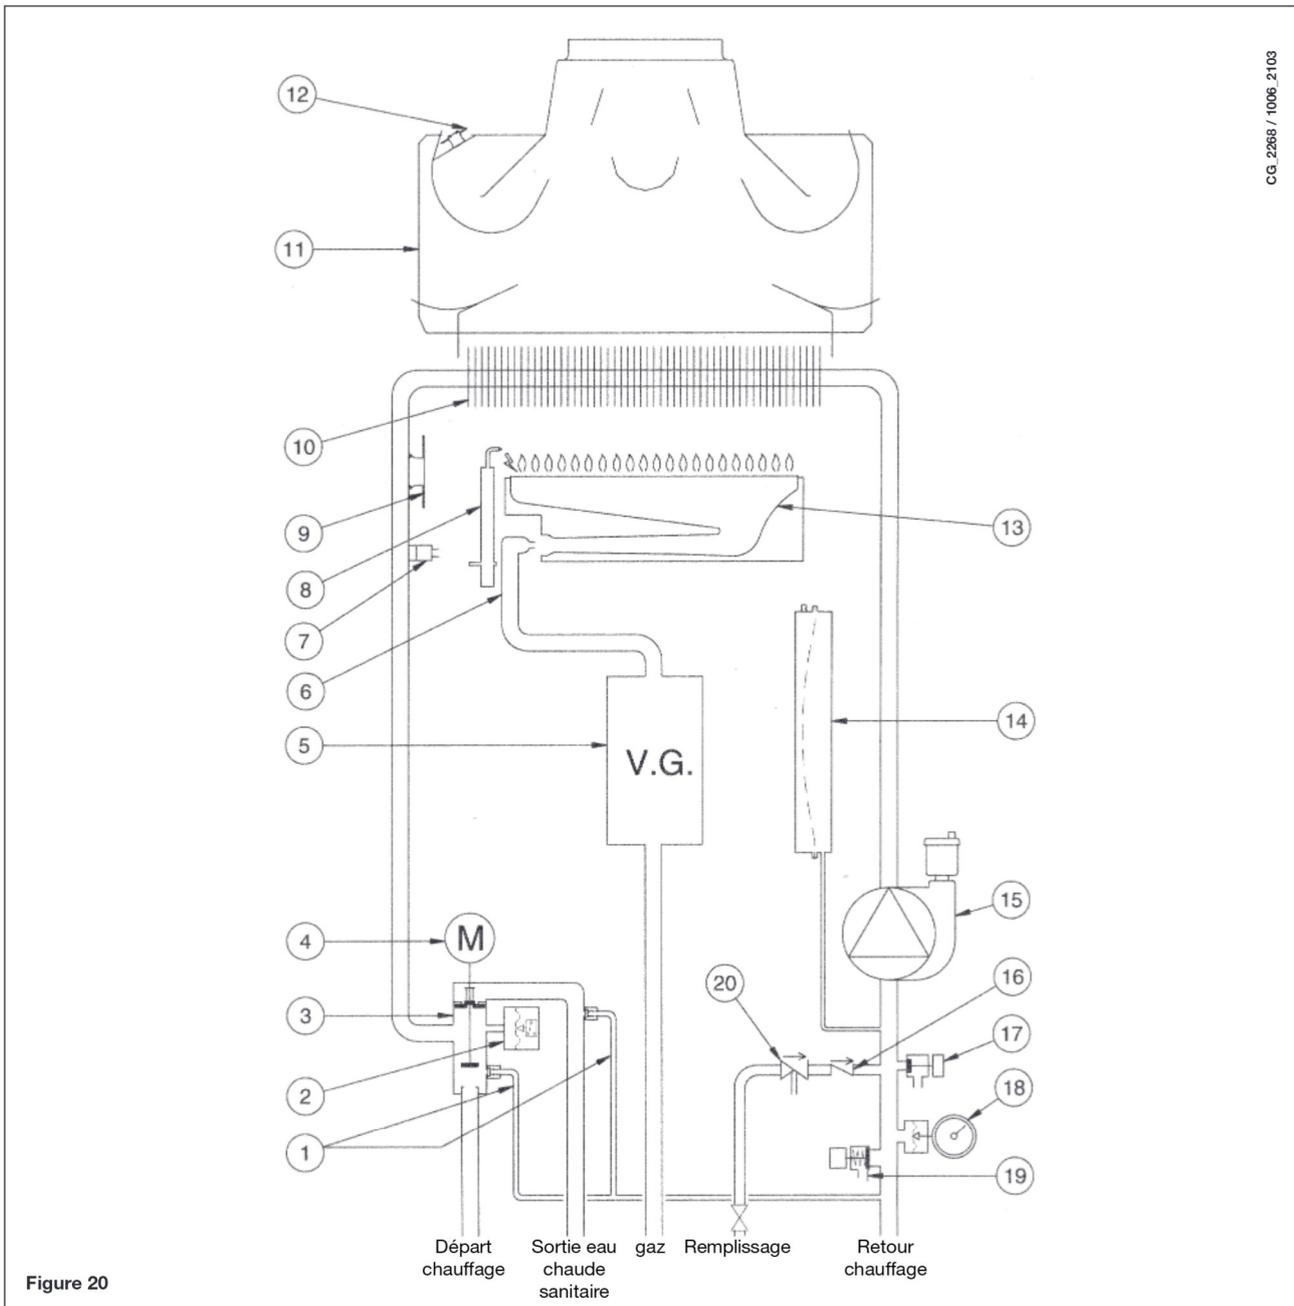


Figure 19

CG_2267 / 1006_2102

Légende:

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------|
| 1 | By-pass automatique | 13 | Tube Venturi |
| 2 | Pressostat manque d'eau | 14 | Prise de pression positive |
| 3 | Vanne trois voies | 15 | Prise de pression négative |
| 4 | Moteur vanne trois voies | 16 | Pressostat d'air |
| 5 | Vanne gaz avec diaphragme | 17 | Brûleur |
| 6 | Rampe gaz avec injecteurs | 18 | Vase d'expansion |
| 7 | Sonde CNT du chauffage central | 19 | Pompe et séparateur d'air |
| 8 | Électrode pour l'allumage et la détection de flamme | 20 | Clapet antiretour |
| 9 | Thermostat de sécurité | 21 | Robinet de vidange chaudière |
| 10 | Échangeur eau-fumées | 22 | Manomètre |
| 11 | Convoyeur fumées | 23 | Soupape de sécurité |
| 12 | Ventilateur | 24 | Disconnecteur |

**Légende:**

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------|
| 1 | By-pass automatique | 11 | Aspiration des fumées |
| 2 | Pressostat manque d'eau | 12 | Thermostat fumées |
| 3 | Vanne trois voies | 13 | Brûleur |
| 4 | Moteur vanne trois voies | 14 | Vase d'expansion |
| 5 | Vanne gaz avec diaphragme | 15 | Pompe et séparateur d'air |
| 6 | Rampe gaz avec injecteurs | 16 | Clapet antiretour |
| 7 | Sonde CNT du chauffage central | 17 | Robinet de vidange chaudière |
| 8 | Électrode pour l'allumage et la détection de flamme | 18 | Manomètre |
| 9 | Thermostat de sécurité | 19 | Soupape de sécurité |
| 10 | Échangeur eau-fumées | 20 | Disconnecteur |